


OZNACZENIA I UWAGI:

- przewody odprowadzające - bednarka FeZn 30x4mm
- przewody odprowadzające - drut FeZn08mm
- siup żelbetowy, biorący udział w ochronie odgromowej - w słupie prowadzić bednarkę FeZn 30x4mm
- przewody odprowadzające - drut FeZn08mm, prowadzone w rurze ochronnej z tworzywa nie rozprężającego się pod wpływem ciepła, prowadzić w warstwie ocieplenia wykonanego z wełny mineralnej (pas wełny szer. min. 40cm)
- połączenia spawane
- połączenia skęcane

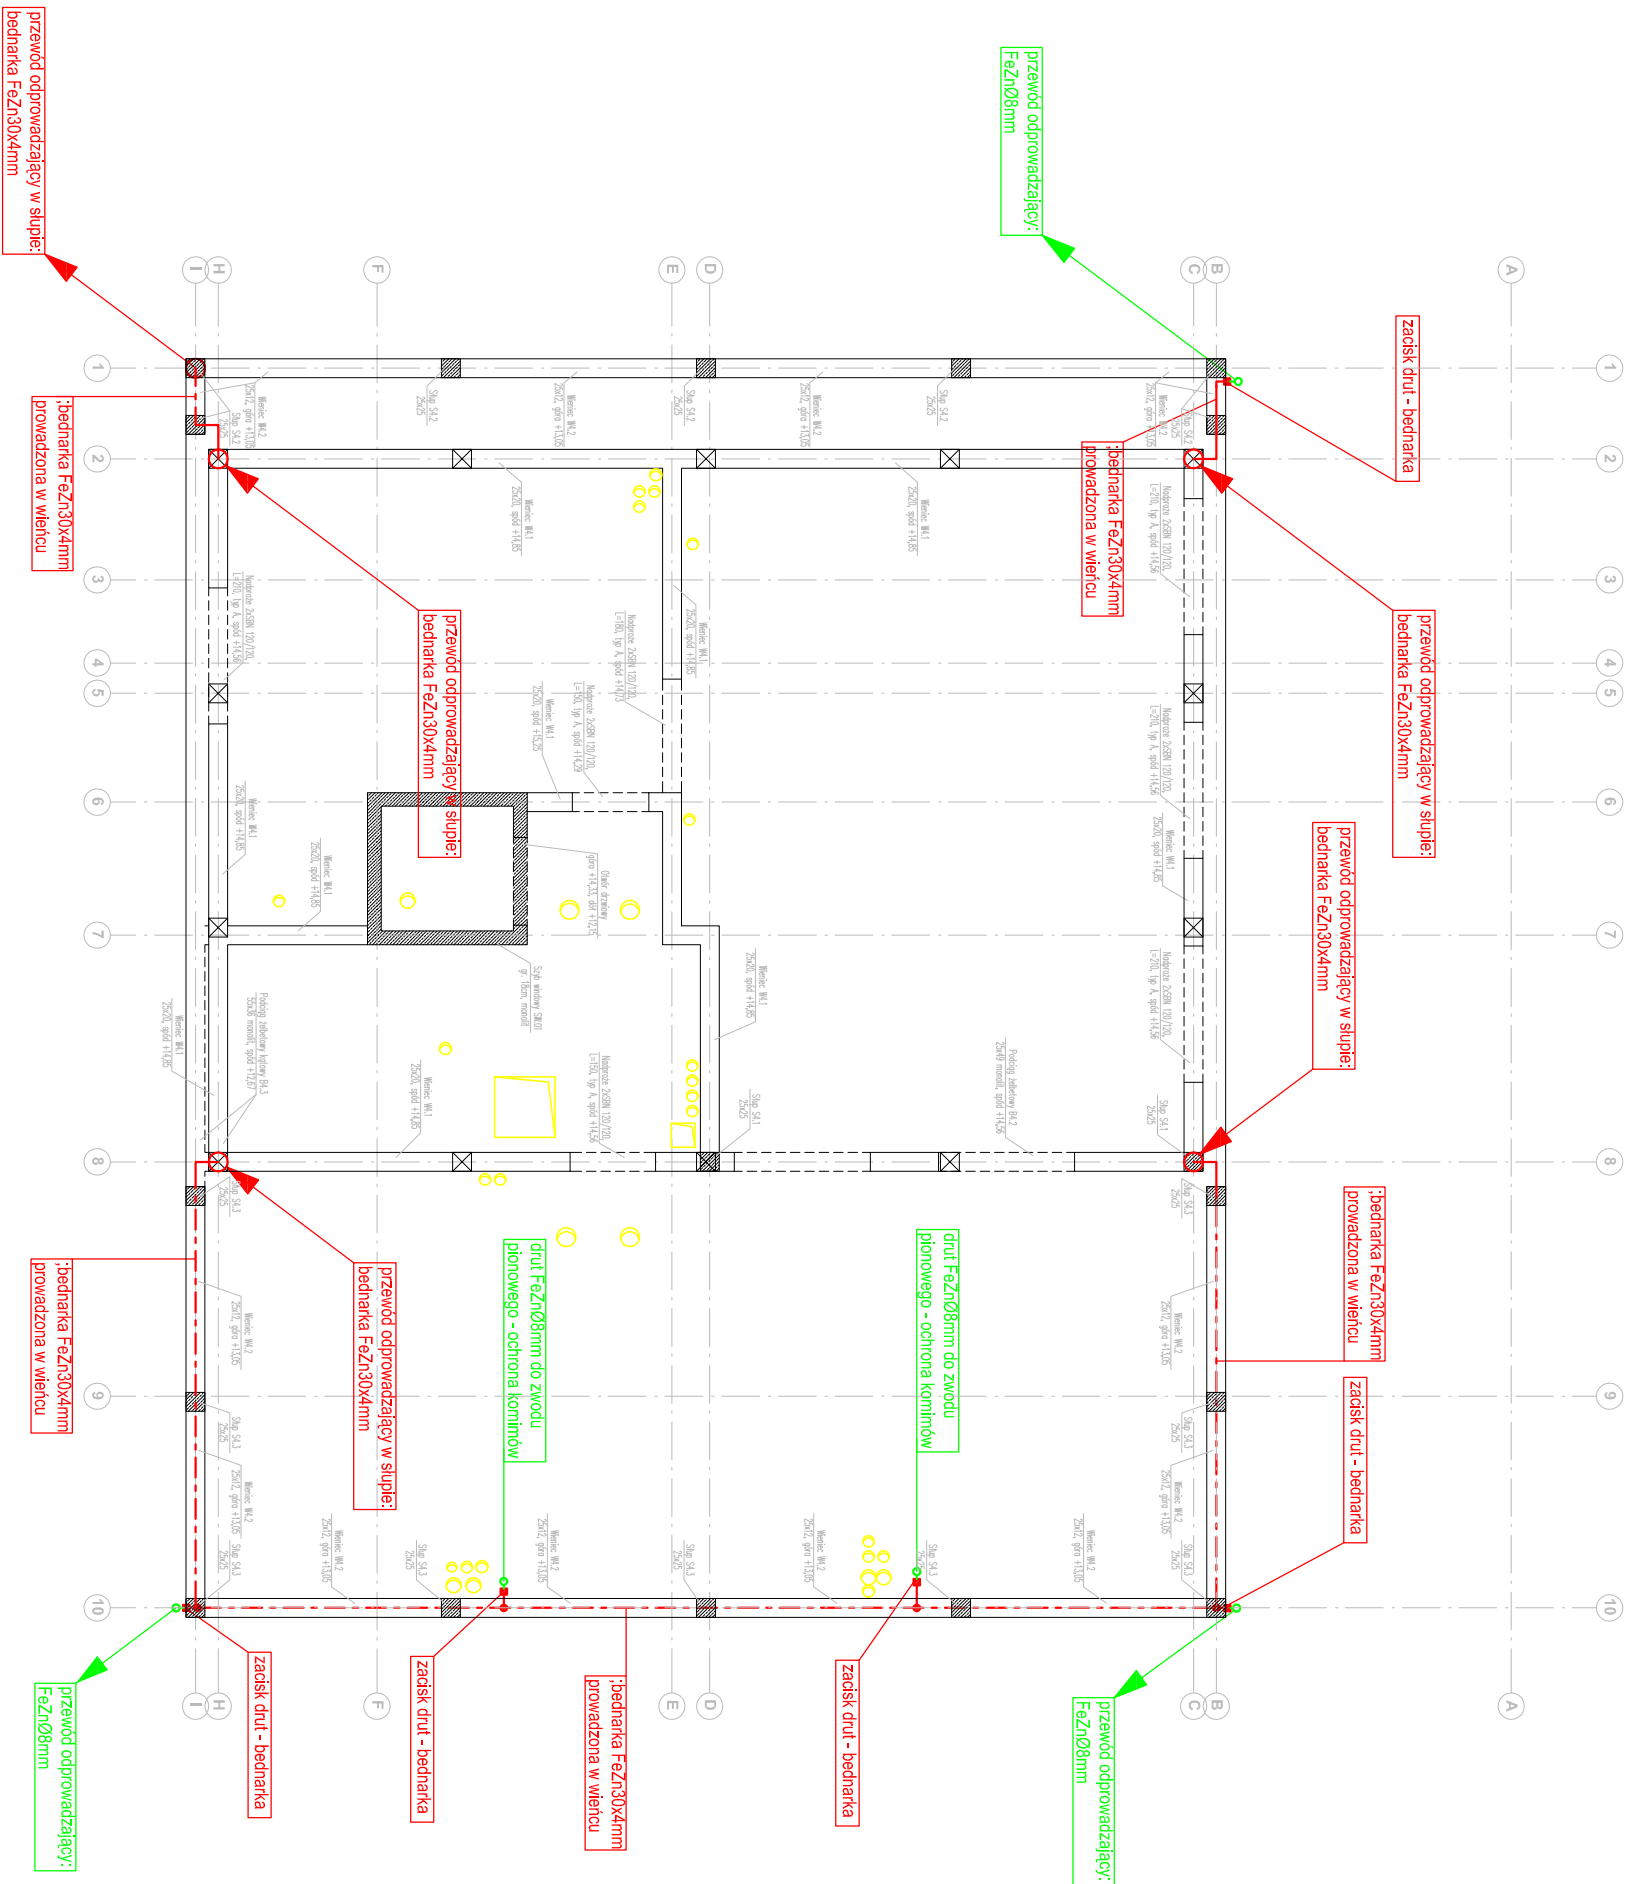

INSTALACJA ODGROMOWA

RZUT IV PIĘTRA

1:100

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA" Andrzej Malingowski ul. POZNANSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ tel. 52-360-80-60 e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
Adres:	BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79	
Nazwa rysunku:	RZUT IV PIĘTRA - INSTALACJA ODGROMOWA	
Projektant:		
mgr inż. Piotr Tuleja nr upr. KUP/0161/POOE/08		
Rodzaj opracowania	BRANŻA ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJ. WYK - ZMIANY
Skala: 1:100	N rys. E-2.6z	Data : 02.03.2020r.